



重慶醫科大學附屬第二醫院

THE SECOND AFFILIATED HOSPITAL OF CHONGQING MEDICAL UNIVERSITY

江南院区楼宇名称设计方案







楼


—
顶

字

平面图

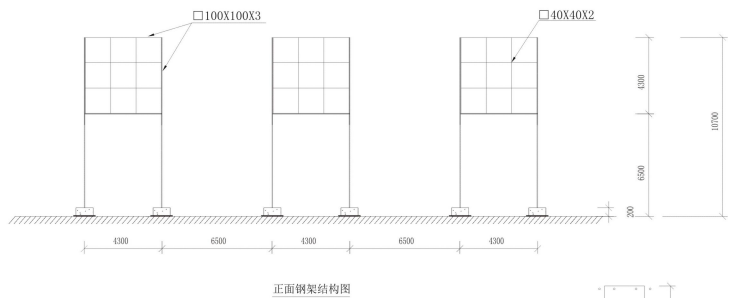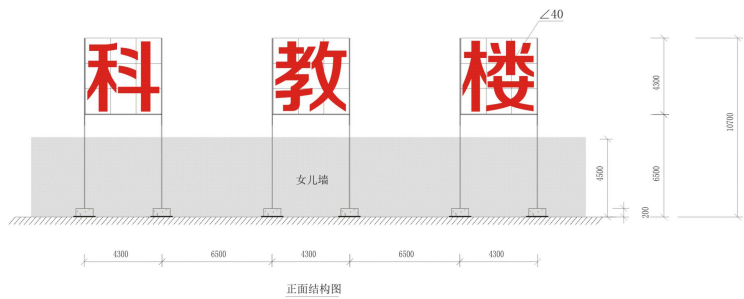

备注：
根据现场施工场地略有调整。



编制/审核/设计
日期
图号
图名
比例
张数/总张数
底图/总图
签字
日期

		工程项目	子项名称
		科教楼楼顶发光字	
总经理	专业负责人	单位mm 比例 1:100	设计号
总工程师	审核		图别
审定	设计		图号
审核	制图		日期
			日期
			结论
			01/1

效果图



● 材质实物参考 (铝板喷漆)





楼

—
体

字

平面图




字体材质工艺：1.2mm厚钛金板造型，字体侧厚80mm。

效果图



平面图

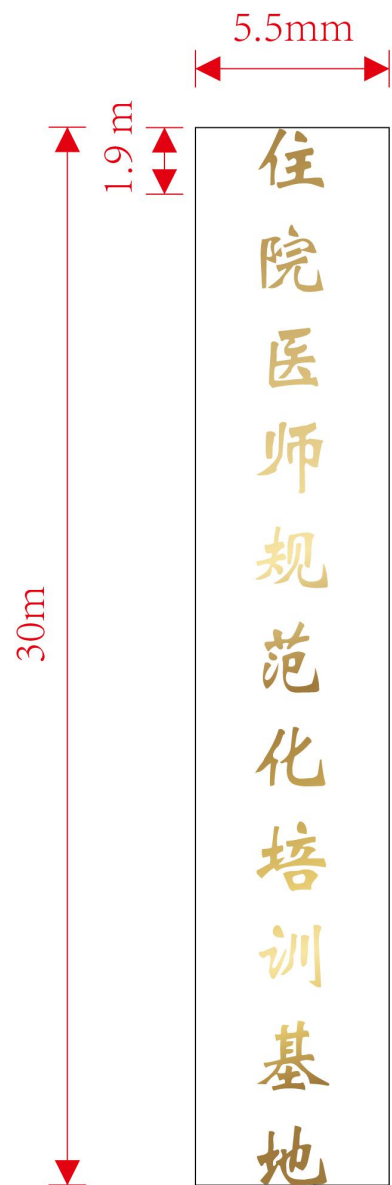


字体材质工艺：
1.2mm厚钛金板造型，字体侧厚80mm。

效果图



材质实物参考

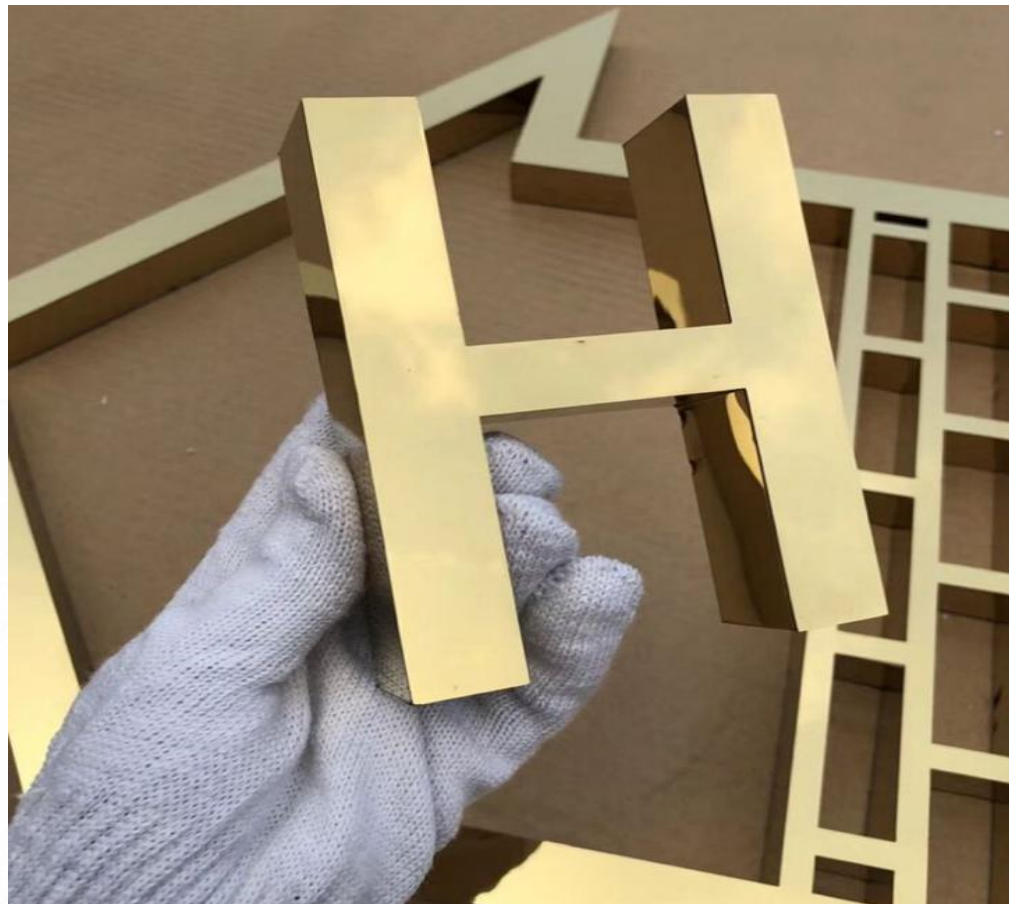



楼宇名称英文

平面图及效果图



字体材质工艺:

1mm厚不锈钢造型烤红漆, 字体侧厚30mm。



平面图及效果图



字体材质工艺:

1mm厚不锈钢造型烤红漆, 字体侧厚30mm。



平面图及效果图



字体材质工艺：
1mm厚不锈钢造型烤红漆，字体侧厚30mm。



平面图及效果图



字体材质工艺:

1mm厚不锈钢造型烤红漆, 字体侧厚30mm。



● 材质实物参考（不锈钢烤漆）

